

# Gemeinde Greiling

## Bürgerversammlung 2026

---



### 150 Jahre

### Freiwillige Feuerwehr Greiling

### 1876 - 2026



---

Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie den Greilinger Newsletter

[www.gemeinde-greiling.de](http://www.gemeinde-greiling.de)

## Vorwort

Liebe Greilingerinnen und Greilinger,

wie jedes Jahr darf ich Sie wieder im Greilinger Gemeindesaal zur alljährlichen Bürgerversammlung begrüßen. Wegen der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr findet sie zwei Monate später statt als sonst. Auch heuer werde ich Sie über Vergangenes und Zukünftiges in unserer Gemeinde informieren.

Die Gemeinden haben vielfältige Aufgaben zu erledigen, für die eine solide Haushaltslage erforderlich ist. Politische Verwerfungen und Fehlsteuerungen sorgen jedoch dafür, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen zukünftig nicht mehr so komfortabel sein wird, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren.

Ein aktives Dorfleben ohne ehrenamtliches Engagement ist undenkbar. Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in den Vereinen, Verbänden, in der Jugend- und Seniorenarbeit, in der Kommunalpolitik und in an deren Bereichen für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen.

Ihr



Anton Margreiter  
Erster Bürgermeister




**Kassenbericht der Gemeinde Greiling – Haushaltsjahr 2025**

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt</b>                     | <b>3.505.862,00 €</b> |
| Verwaltungseinnahmen                                              | 31.320,63 €           |
| Kulturpflege (Verkauf Dorfchronik)                                | 50,00 €               |
| Einrichtungen der Jugendarbeit (Kindertagesstätte)                | 535.005,10 €          |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Kfz-Steuer)                      | 15.900,00 €           |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Abwasserabgabe)  | 322,20 €              |
| Grundvermögen (PV, Konzessionsabgaben, Mieten)                    | 130.675,19 €          |
| Gemeindesteuern (Grund-/Gewerbe-/Hundesteuer, Bußgelder)          | 569.752,00 €          |
| Steuern, Umlagen (Gemeindeanteil Steuern, Zuweisungen, Zinsen)    | 2.222.836,88 €        |
| <b>Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt</b>                      | <b>3.505.862,00 €</b> |
| Verwaltung (Löhne, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben)     | 189.424,79 €          |
| Öffentliche Sicherheit/Ordnung (Verkehrsüberwachung, Feuerwehr)   | 53.900,60 €           |
| Schulen (Schulverband, Schule Gaißach, Schülerunfallversicherung) | 151.823,21 €          |
| Kulturpflege (Kriegerdenkmal, Erwachsenenbildung, Zusch. Vereine) | 3.457,35 €            |
| Einrichtungen Jugendarbeit (Kindertagesstätte, Spielplatz)        | 1.173.046,87 €        |
| Zuschüsse soziale Einrichtungen                                   | 5.305,74 €            |
| Förderung des Sports (Bewirtschaftung Sportanlagen, Zuschüsse)    | 17.219,55 €           |
| Bauwesen, Verkehr (Bebauungspläne, Straßenunterhalt/-reinigung)   | 159.216,79 €          |
| Öffentliche Einrichtungen (Postagentur, DSL, Fremdenverkehr)      | 6.861,22 €            |
| Grundvermögen. wirtschaftl. Unternehmen (PV, Forst, Unterhalt)    | 56.442,60 €           |
| Steuern, Umlagen (Kreis-/Gewerbsteuer-/VG-Umlage)                 | 1.335.013,64 €        |
| Zuführung Vermögenshaushalt                                       | 354.149,64 €          |
| <b>Einnahmen im Vermögenshaushalt</b>                             | <b>676.507,95 €</b>   |
| Einrichtungen der Verwaltung (Zuweisung)                          | 14.921,38 €           |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Zuweisung Straßenausbau)         | 10.000,00 €           |
| Öffentliche Einrichtungen (DSL, MVV)                              | 35.641,07 €           |
| Allg. Finanzwirtschaft (Entnahme Rücklage, Zuweisung)             | 261.795,86 €          |
| Allg. Finanzwirtschaft (Zuführung Verwaltungshaushalt)            | 354.149,64 €          |
| <b>Ausgaben im Vermögenshaushalt</b>                              | <b>676.507,95 €</b>   |
| Allgemeine Verwaltung (Gemeindesaal, Invest.umlage, PV-Anlage)    | 187.815,23 €          |
| Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (FFW-Ausstattung)               | 22.927,09 €           |
| Schule Investitionszuweisungen (Investitionsumlage, Boulder-Wand) | 4.966,38 €            |
| Kulturpflege (Innensanierung Kirche)                              | 15.000,00 €           |
| Einrichtungen der Jugendarbeit (Kindertageseinrichtung+PV-Anlage) | 59.577,93 €           |
| Gesundheit, Sport, Erholung (Zuschüsse Sportverein)               | 4.000,00 €            |
| Bauwesen, Verkehr (Sachsenkammer Str., Strassenbeleuchtung)       | 301.897,24 €          |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (MVV, DSL-Netz)   | 28.867,85 €           |
| Allgemeines Grundvermögen (Grunderwerb)                           | 48.935,75 €           |
| Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Zuführung Rücklage)                | 2.520,48 €            |
| Allgemeine Rücklage                                               | 749.594,20 €          |
| Schuldenstand (Kredite) am 31.12.2025                             | 0,00 €                |
| Schulden im Vergleich zum Landesdurchschnitt je Einwohner         | 835,00 €              |



## Statistische Daten der Gemeinde Greiling (Stand 31.12.2025)

### Bevölkerungsstand

| Jahr      | 2000 | 2010 | 2020  | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|-------|------|------|
| Einwohner | 1414 | 1492 | 1.549 | 1550 | 1573 |

\*davon 91 nur mit Nebenwohnsitz

### Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren

| Jahr      | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-------|-------|------|------|------|
| Einwohner | 1.549 | 1.577 | 1547 | 1528 | 1550 |

### Bevölkerungsaufteilung nach Alter

|                | Gesamt      | davon männlich | davon weiblich |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 0 - 10 Jahre   | 165         | 87             | 78             |
| 11 - 20 Jahre  | 142         | 76             | 66             |
| 21 - 30 Jahre  | 142         | 73             | 69             |
| 31 - 40 Jahre  | 194         | 93             | 101            |
| 41 - 50 Jahre  | 208         | 100            | 108            |
| 51 - 60 Jahre  | 252         | 135            | 117            |
| 61 - 70 Jahre  | 223         | 106            | 117            |
| 71 - 80 Jahre  | 155         | 71             | 84             |
| 81 - 90 Jahre  | 85          | 39             | 46             |
| 91 - 101 Jahre | 7           | 3              | 4              |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1573</b> | <b>783</b>     | <b>790</b>     |

Die älteste Bürgerin der Gemeinde ist **96** Jahre alt.

Der älteste Bürger ist **92** Jahre alt.

### Staatsangehörigkeiten

Die am **meisten** vertretenen Staatsangehörigkeiten der insgesamt **66** ausländischen Mitbürger sind im Dezember 2025


|            |   |         |   |
|------------|---|---------|---|
| Österreich | 8 | Ukraine | 5 |
| Italien    | 6 | USA     | 5 |



## Bauanträge

|                             | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|
| gestellte Bauanträge gesamt | 12   | 11   |

| Antragsart            | Anzahl    |
|-----------------------|-----------|
| Baugenehmigung        | 4         |
| Vorbescheid           | 1         |
| Isolierte Befreiung   | 2         |
| Tektur                | 2         |
| Abgrabungsgenehmigung | 1         |
| Verlängerung          | 1         |
| <b>Gesamt:</b>        | <b>11</b> |

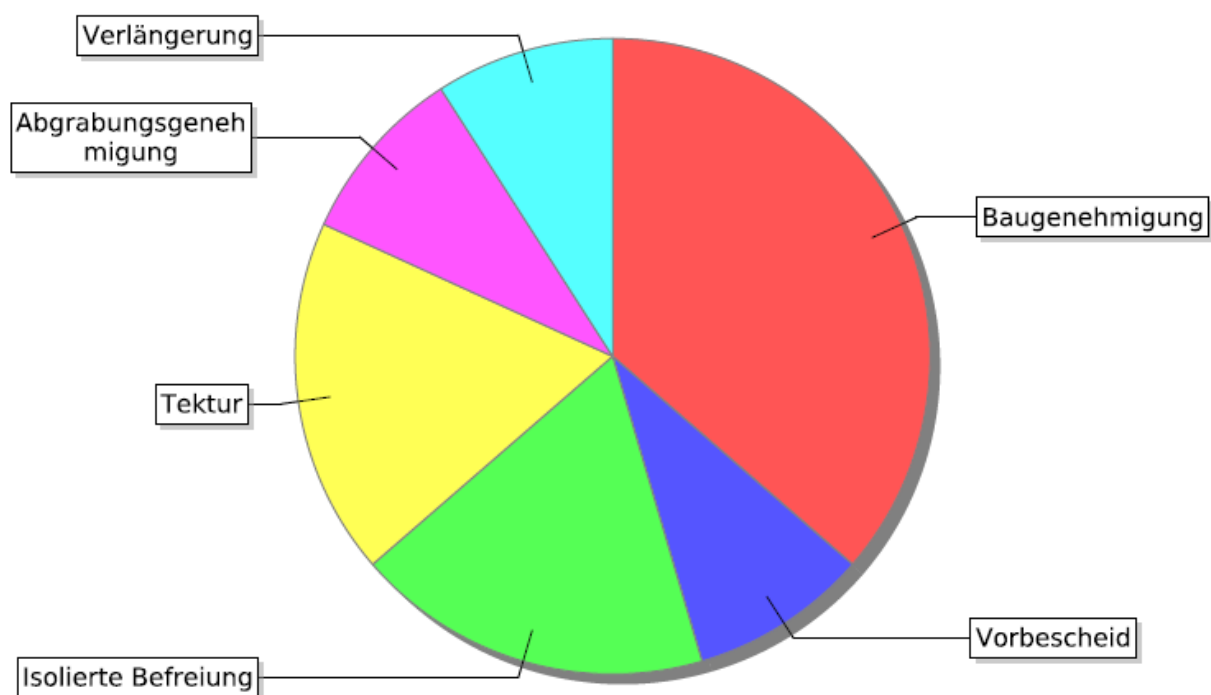

|                  |               |                       |          |                         |
|------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| ● Baugenehmigung | ● Vorbescheid | ● Isolierte Befreiung | ● Tektur | ● Abgrabungsgenehmigung |
| ● Verlängerung   |               |                       |          |                         |

## Gemeinderat

|                              | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|
| Sitzungen Gemeinderat        | 11   | 10   |
| behandelte Sitzungsvorlagen  | 96   | 87   |
| VG-Sitzungen                 | 7    | 3    |
| Schulverbandssitzungen       | 3    | 3    |
| Verwaltungsrat Gemeindewerke | 3    | 6    |



### Standesamt

| <b>Geburten</b>                        | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft | 56          | 60          |
| <b>davon in Greiling</b>               | <b>16</b>   | <b>18</b>   |
| davon männlich                         | 9           | 12          |
| davon weiblich                         | 7           | 6           |

| <b>Eheschließungen</b>                   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| im Standesamt der VG beurkundet          | 34          | 28          |
| <b>davon Eheschließungen in Greiling</b> | <b>6</b>    | <b>3</b>    |

| <b>Sterbefälle</b>                     | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft | 29          | 34          |
| <b>davon in Greiling</b>               | <b>8</b>    | <b>13</b>   |
| davon männlich                         | 5           | 9           |
| davon weiblich                         | 3           | 4           |

| <b>Kirchenaustritte</b>         | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| im Standesamt der VG beurkundet | 68          | 63          |
| <b>davon in Greiling</b>        | <b>15</b>   | <b>22</b>   |

### Gewerbebetriebe

|                        | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Anmeldungen            | 16          | 23          |
| Abmeldungen            | 14          | 5           |
| Gewerbebetriebe gesamt | 196         | 214         |

### Schülerzahlen

|                                        | <b>01.10.2024</b> | <b>01.10.2025</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Schule Reichersbeuern gesamt           | 229               | 237               |
| Schüler aus Reichersbeuern             | 125               | 135               |
| <b>Schüler aus Greiling</b>            | <b>47</b>         | <b>53</b>         |
| Schüler aus Sachsenkam                 | 52                | 44                |
| Schüler aus Holzkirchen                | 3                 | 3                 |
| Gastschüler                            | 2                 | 2                 |
| Schüler aus Reichersbeuern in Gaißach  | 25                | 42                |
| Schüler aus Sachsenkam in Gaißach      | 16                | 11                |
| <b>Schüler aus Greiling in Gaißach</b> | <b>11</b>         | <b>10</b>         |



### Kindergartenplätze

| Haupthaus         | 2024/2025                  | 2025/2026 |
|-------------------|----------------------------|-----------|
| vorhandene Plätze | 45                         | 45        |
| davon belegt      | 43<br>(1 Integrationskind) | 44        |

| Waldgruppe        | 2024/2025 | 2025/2026 |
|-------------------|-----------|-----------|
| vorhandene Plätze | 17        | 17        |
| davon belegt      | 17        | 16        |

### Kinderkrippenplätze

|                   | 2024/2025 | 2025/2026 |
|-------------------|-----------|-----------|
| vorhandene Plätze | 12        | 12        |
| davon belegt      | 11        | 8         |

| Interimslösung „Altes Feuerwehrhaus“ | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| vorhandene Plätze                    | 12        | 12        |
| davon belegt                         | 6         | 6         |

### Familiengrößen gestaffelt nach Altersgruppen und Kindern

|                         | 20 - 30 Jahre | 30 - 40 Jahre | 40 - 50 Jahre |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kein Kind</b>        | 139           | 77            | 71            |
| <b>1 Kind</b>           | 2             | 31            | 26            |
| <b>2 Kinder</b>         | 1             | 17            | 29            |
| <b>3 Kinder</b>         | 0             | 1             | 11            |
| <b>4 Kinder</b>         | 0             | 1             | 2             |
| <b>5 Kinder u. mehr</b> | 0             | 0             | 0             |

### Familienstand

|             |     |            |     |
|-------------|-----|------------|-----|
| ledig       | 634 | geschieden | 134 |
| verheiratet | 728 | verwitwet  | 77  |

---

**Bevölkerungsstand am  
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen**

Nach der neuesten Auswertung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung waren zum 31. Dezember 2025 genau 130 081 Einwohner im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldet.

| <b>Gemeinde</b>           | <b>Einwohner insgesamt</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| Bad Heilbrunn             | 3 854                      |
| Bad Tölz, St              | 19 652                     |
| Benediktbeuern            | 3 768                      |
| Bichl                     | 2 323                      |
| Dietramszell              | 5 620                      |
| Egling                    | 5 230                      |
| Eurasburg                 | 4 302                      |
| Gaißach                   | 3 228                      |
| Geretsried, St            | 25 907                     |
| <b>Greiling</b>           | <b>1 482</b>               |
| Icking                    | 3 651                      |
| Jachenau                  | 830                        |
| Kochel a.See              | 4 075                      |
| Königsdorf                | 3 145                      |
| Lenggries                 | 10 176                     |
| Münsing                   | 4 457                      |
| Reichersbeuern            | 2 497                      |
| Sachsenkam                | 1 329                      |
| Schlehdorf                | 1 349                      |
| Wackersberg               | 3 670                      |
| Wolfratshausen, St        | 19 536                     |
| <b>Gesamter Landkreis</b> | <b>130 081</b>             |



## Öffnungszeiten u. Kontaktdaten der Gemeindeeinrichtungen

### Rathaus Greiling

---

Bürgermeister: Herr Anton Margreiter  
Telefon: 0 80 41 / 90 44  
E-mail: [gemeinde.greiling@t-online.de](mailto:gemeinde.greiling@t-online.de)  
Internet: [www.gemeinde-greiling.de](http://www.gemeinde-greiling.de)

#### Sprechstunden Bürgermeister:

Mo: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mi: 08:30 Uhr - 10:30 Uhr  
Fr: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

### Kindertagesstätte „Zauberapfel“ Greiling mit Waldkindergartengruppe "Oachkatzl"

---

Leitung: Frau Martina Schmid  
Telefon: 0 80 41 / 7 08 18  
E-mail: [kita-greiling@vgreichersbeuern.de](mailto:kita-greiling@vgreichersbeuern.de)

### Grundschule Reichersbeuern

---

Rektorin: Frau Heidi Dodenhöft  
Telefon: 0 80 41 / 78 22 - 500  
E-mail: [heidi.dodenhoeft@gs-reichersbeuern.de](mailto:heidi.dodenhoeft@gs-reichersbeuern.de)

### Redaktion Dorfbote

---

|                  |                    |                                                                        |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Claudia Petzl    | Tel. 0179-4681656  | E-Mail: <a href="mailto:claudia.petzl@web.de">claudia.petzl@web.de</a> |
| Manuela Schrrall | Tel. 72143         | E-Mail: <a href="mailto:m.schrall@gmx.de">m.schrall@gmx.de</a>         |
|                  | Tel. 0176-52841689 |                                                                        |
| Sophie Strobl    | Tel. 0160-97250608 | E-Mail: <a href="mailto:sophie@strobl.gr">sophie@strobl.gr</a>         |

### Sozial-Referenten

---

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Senioren-Beauftragte</b>                             | Yasmine Hildenbrandt |
| <b>Beauftragter für Menschen mit Beeinträchtigungen</b> | Peter Pirchmoser     |
| <b>Jugend-Beauftragter</b>                              | Hans Harrer          |
| <b>Familien-Beauftragte</b>                             | Claudia Petzl        |

Die Sozialreferenten sind die direkten Ansprechpartner vor Ort für Greilinger Bürgerinnen und Bürger. Sie leisten z. B. Hilfestellung bei Antragstellungen (Pflege, Grad der Behinderung), haben ein offenes Ohr für Anliegen, erläutern bestehende Hilfsangebote und klären über mögliche Zuschüsse auf.

**Kontakt kann über die VG Reichersbeuern, Frau Michaela Hering, aufgenommen werden, die Referenten rufen dann zurück.**  
**Tel: 7822-210 oder E-Mail: [michaela.hering@vgreichersbeuern.de](mailto:michaela.hering@vgreichersbeuern.de)**

## Entsorgungszentrum

„Am Vorberg“

Tel.: 0 80 41 / 7 17 20

| <u>Private Anlieferung:</u>                        | <u>Gewerbliche Anlieferung:</u>                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>April bis Oktober</b>                           | <b>April bis Oktober</b>                           |
| Montag - Freitag 07.30 – 16.30                     | Montag - Freitag 07.30 – 16.30                     |
| Samstag 08.00 – 12.00                              |                                                    |
| <b>November bis März</b>                           | <b>November bis März</b>                           |
| Montag geschlossen,<br>sonst wie April bis Oktober | Montag geschlossen,<br>sonst wie April bis Oktober |

## Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern

Tölzer Straße 2, 83677 Reichersbeuern


VGem.-Vorsitzender: Herr Ernst Dieckmann

Telefon: 0 80 41 / 78 22 - 0 In dringenden Fällen: 0 80 41 / 78 22 - 110  
 Telefax: 0 80 41 / 78 22 - 70 Rentenangelegenheiten: 0 80 41 / 78 22 - 222  
 E-mail: info@vgreichersbeuern.de Internet: www.vgreichersbeuern.de

### Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 – 12.00 Uhr  
 am Donnerstag zudem 14.00 – 18.00 Uhr

Der Bürgerservice (Einwohnermeldeamt und Postagentur) hat zusätzlich geöffnet am  
 Samstag 10.00 – 12.00 Uhr



## MIT DER MAUS INS RATHAUS ...

... ist ein kostenloser Bürgerservice



Zahlreiche Verwaltungsformalitäten können bequem von zu Hause aus erledigt werden.

Die Daten der Bürger werden sicher an die Kommunen übermittelt und in den Fachanwendungen sofort weiterverarbeitet. Das Ergebnis: Praktizierte Bürgernähe und Zeitersparnis für Bürger und Kommune.

[www.vgreichersbeuern.de](http://www.vgreichersbeuern.de)



Das Trinkwasser der Gemeinde Greiling wird regelmäßig untersucht. Die Ergebnisse, wie z. B. der Härtegrad, können dem nachfolgenden Prüfbericht entnommen werden:

## PRÜFBERICHT

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Auftrag          | <b>2116386</b> Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A+B,<br>gem. TrinkwV |
| Analysennr.      | <b>189222</b> Trinkwasser                                                         |
| Projekt          | <b>1894 Wasseruntersuchungen</b>                                                  |
| Probeneingang    | <b>28.05.2026</b>                                                                 |
| Probenahme       | <b>27.05.2026 09:05</b>                                                           |
| Probenehmer      | <b>AGROLAB Probenahme u. Logistik Uwe Held (3910)</b>                             |
| Untersuchungsart | <b>LFW, Vollzug TrinkwV</b>                                                       |
| Probengewinnung  | <b>Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)</b>                                |
| Desinfektionsart | <b>Zapfstelle thermisch desinfiz.</b>                                             |
| Entnahmestelle   | <b>(ÖTrinkwV) Gemeinde Reichersbeuern</b>                                         |
| Messpunkt        | <b>Bauhof Reichersbeuern (Neue OKZ:1230017340100)</b>                             |
| Objektkennzahl   | <b>89392156</b>                                                                   |

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Richtwert Methode

### Sensorische Prüfungen

|                                    |       |  |                |  |  |  |                                               |
|------------------------------------|-------|--|----------------|--|--|--|-----------------------------------------------|
| Färbung (vor Ort)                  | u)    |  | <b>farblos</b> |  |  |  | DIN EN ISO 7887 : 2012-04,<br>Verfahren A(PP) |
| Geruch (vor Ort)                   | u)    |  | <b>ohne</b>    |  |  |  | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang<br>C)(PP)       |
| Trübung (vor Ort)                  | u) *) |  | <b>klar</b>    |  |  |  | visuell(PP)                                   |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort) | u)    |  | <b>ohne</b>    |  |  |  | DEV B 1/2 : 1971(PP)                          |

### Physikalisch-chemische Parameter

|                                  |          |  |                |      |           |  |                                |
|----------------------------------|----------|--|----------------|------|-----------|--|--------------------------------|
| Wassertemperatur (vor Ort)       | u) °C    |  | <b>12,0</b>    |      |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12(PP)      |
| Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) | u) µS/cm |  | <b>619</b>     | 10   | 2790      |  | DIN EN 27888 : 1993-11(PP)     |
| pH-Wert (vor Ort)                | u)       |  | <b>7,47</b>    | 0    | 6,5 - 9,5 |  | DIN EN ISO 10523 : 2012-04(PP) |
| Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)   | µS/cm    |  | <b>548</b>     | 10   | 2500      |  | DIN EN 27888 : 1993-11         |
| Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)   | µS/cm    |  | <b>612</b>     | 10   | 2790      |  | DIN EN 27888 : 1993-11         |
| pH-Wert (Labor)                  |          |  | <b>7,35</b>    | 0    | 6,5 - 9,5 |  | DIN EN ISO 10523 : 2012-04     |
| SAK 436 nm (Färbung, quant.)     | m-1      |  | <b>&lt;0,1</b> | 0,1  | 0,5       |  | DIN EN ISO 7887 : 2012-04      |
| Temperatur (Labor)               | °C       |  | <b>14,4</b>    | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12          |
| Trübung (Labor)                  | NTU      |  | <b>0,05</b>    | 0,05 | 1         |  | DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11    |
| Temperatur bei Titration KB 8,2  | °C       |  | <b>14,4</b>    | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12          |
| Temperatur bei Titration KS 4,3  | °C       |  | <b>20,4</b>    | 0    |           |  | DIN 38404-4 : 1976-12          |

### Kationen

|                             |      |  |                 |      |     |     |                                  |
|-----------------------------|------|--|-----------------|------|-----|-----|----------------------------------|
| Ammonium (NH <sub>4</sub> ) | mg/l |  | <b>&lt;0,01</b> | 0,01 | 0,5 |     | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |
| Calcium (Ca)                | mg/l |  | <b>95,2</b>     | 0,5  |     | 34) | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12     |
| Kalium (K)                  | mg/l |  | <b>1,0</b>      | 0,5  |     |     | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12     |
| Magnesium (Mg)              | mg/l |  | <b>21,3</b>     | 0,5  |     |     | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12     |
| Natrium (Na)                | mg/l |  | <b>7,4</b>      | 0,5  | 200 |     | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12     |

### Anionen

|                            |      |  |                   |       |      |  |                                  |
|----------------------------|------|--|-------------------|-------|------|--|----------------------------------|
| Bromat (BrO <sub>3</sub> ) | mg/l |  | <b>&lt;0,0030</b> | 0,003 | 0,01 |  | DIN EN ISO 15061 : 2001-12       |
| Chlorid (Cl)               | mg/l |  | <b>9,2</b>        | 1     | 250  |  | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |
| Cyanide, gesamt            | mg/l |  | <b>&lt;0,005</b>  | 0,005 | 0,05 |  | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10     |
| Fluorid (F)                | mg/l |  | <b>0,060</b>      | 0,02  | 1,5  |  | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07     |

|                                    |        |  |                 |      |     |     |                                  |
|------------------------------------|--------|--|-----------------|------|-----|-----|----------------------------------|
| Nitrat (NO <sub>3</sub> )          | mg/l   |  | <b>4,3</b>      | 1    | 50  |     | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |
| Nitrat/50 + Nitrit/3               | mg/l   |  | <b>0,086</b>    |      | 1   |     | Berechnung                       |
| Nitrit (NO <sub>2</sub> )          | mg/l   |  | <b>&lt;0,02</b> | 0,02 | 0,5 | 4)  | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |
| Orthophosphat (o-PO <sub>4</sub> ) | mg/l   |  | <b>&lt;0,05</b> | 0,05 |     |     | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |
| Säurekapazität bis pH 4,3          | mmol/l |  | <b>6,55</b>     | 0,05 |     | 33) | DIN 38409-7 : 2005-12            |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )          | mg/l   |  | <b>3,4</b>      | 1    | 250 |     | DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) |

### Summarische Parameter

|     |      |  |                |     |  |  |                       |
|-----|------|--|----------------|-----|--|--|-----------------------|
| TOC | mg/l |  | <b>&lt;0,5</b> | 0,5 |  |  | DIN EN 1484 : 2019-04 |
|-----|------|--|----------------|-----|--|--|-----------------------|

**Anorganische Bestandteile**

|                  |      |          |        |                    |  |                              |
|------------------|------|----------|--------|--------------------|--|------------------------------|
| Aluminium (Al)   | mg/l | <0,020   | 0,02   | 0,2                |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Antimon (Sb)     | mg/l | <0,0005  | 0,0005 | 0,005              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Arsen (As)       | mg/l | <0,001   | 0,001  | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Blei (Pb)        | mg/l | <0,001   | 0,001  | 0,01 <sup>2)</sup> |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Bor (B)          | mg/l | <0,02    | 0,02   | 1                  |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Cadmium (Cd)     | mg/l | <0,0003  | 0,0003 | 0,003              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Chrom (Cr)       | mg/l | <0,00050 | 0,0005 | 0,025              |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Eisen (Fe)       | mg/l | <0,005   | 0,005  | 0,2                |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Kupfer (Cu)      | mg/l | <0,005   | 0,005  | 2 <sup>3)</sup>    |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Mangan (Mn)      | mg/l | <0,005   | 0,005  | 0,05               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Nickel (Ni)      | mg/l | <0,002   | 0,002  | 0,02 <sup>3)</sup> |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,00010 | 0,0001 | 0,001              |  | DIN EN ISO 12846 : 2012-08   |
| Selen (Se)       | mg/l | <0,0005  | 0,0005 | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Uran (U-238)     | mg/l | 0,0007   | 0,0001 | 0,01               |  | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |

**Gasförmige Komponenten**

|                          |        |      |      |                |  |                       |
|--------------------------|--------|------|------|----------------|--|-----------------------|
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,55 | 0,01 | <sup>32)</sup> |  | DIN 38409-7 : 2005-12 |
|--------------------------|--------|------|------|----------------|--|-----------------------|

**Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe**

|                                   |      |         |        |                    |  |                        |
|-----------------------------------|------|---------|--------|--------------------|--|------------------------|
| Bromdichlormethan                 | mg/l | <0,0002 | 0,0002 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Dibromchlormethan                 | mg/l | <0,0002 | 0,0002 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Tetrachlorethen                   | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,01               |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0       |        | 0,01               |  | Berechnung             |
| Tribrommethan                     | mg/l | <0,0003 | 0,0003 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Trichlorethen                     | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,01               |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Trichlormethan                    | mg/l | <0,0001 | 0,0001 |                    |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Vinylchlorid                      | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,0005             |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| 1,2-Dichlorethan                  | mg/l | <0,0005 | 0,0005 | 0,003              |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| <b>Summe THM (Einzelstoffe)</b>   | mg/l | 0       |        | 0,05 <sup>5)</sup> |  | Berechnung             |

**BTEX-Aromaten**

|        |      |         |        |       |  |                        |
|--------|------|---------|--------|-------|--|------------------------|
| Benzol | mg/l | <0,0001 | 0,0001 | 0,001 |  | DIN 38407-43 : 2014-10 |
|--------|------|---------|--------|-------|--|------------------------|

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)**

|                            |      |           |          |         |  |                        |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------|--|------------------------|
| Benzo(a)pyren              | mg/l | <0,000002 | 0,000002 | 0,00001 |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(b)fluoranthren       | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(ghi)perylene         | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Benzo(k)fluoranthren       | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| Indeno(123-cd)pyren        | mg/l | <0,000002 | 0,000002 |         |  | DIN 38407-39 : 2011-09 |
| <b>PAK-Summe (TrinkwV)</b> | mg/l | 0         |          | 0,0001  |  | Berechnung             |

**Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PSM)**

|                      |      |                 |         |        |  |                         |
|----------------------|------|-----------------|---------|--------|--|-------------------------|
| Atrazin              | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Bentazon             | mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Desethylatrazin      | mg/l | <0,00001        | 0,00001 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Desethylterbutylazin | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Desisopropylatrazin  | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Dicamba              | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Dichlorprop (2,4-DP) | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Diuron               | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Ethidimuron          | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Fluroxypyr           | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Glyphosat            | mg/l | <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN ISO 16308 : 2017-09 |
| Isoproturon          | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| MCPA                 | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Metazachlor          | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Propazin             | mg/l | <0,00003        | 0,00003 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Simazin              | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| Terbutylazin         | mg/l | <0,00002        | 0,00002 | 0,0001 |  | DIN 38407-36 : 2014-09  |
| <b>PSM-Summe</b>     | mg/l | 0               |         | 0,0005 |  | Berechnung              |

**Berechnete Werte**

|                                                   |        |      |      |                       |  |                        |
|---------------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--|------------------------|
| Calcitlösekapazität                               | mg/l   | -34  |      | 5 <sup>8)</sup><br>9) |  | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Carbonathärte                                     | °dH    | 18,2 | 0,14 |                       |  | DIN 38409-6 : 1986-01  |
| delta-pH                                          |        | 0,25 |      |                       |  | Berechnung             |
| Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHc                    |        | 0,13 |      |                       |  | Berechnung             |
| Freie Kohlensäure (CO <sub>2</sub> )              | mg/l   | 24   |      |                       |  | Berechnung             |
| <b>Gesamthärte</b>                                | °dH    | 18,2 | 0,3  |                       |  | DIN 38409-6 : 1986-01  |
| Gesamthärte (Summe Erdalkalien)                   | mmol/l | 3,25 | 0,05 |                       |  | DIN 38409-6 : 1986-01  |
| Gesamthärte (berechnet)                           | mg/l   | 541  | 10   |                       |  | Berechnung             |
| Härtebereich                                      | °)     | hart |      |                       |  | WRMG : 2013-07         |
| Ionenbilanz                                       | %      | -1   |      |                       |  | Berechnung             |
| Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG) | mg/l   | 0,0  |      |                       |  | Berechnung             |
| Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)                | mg/l   | 24   |      |                       |  | Berechnung             |

|                                                   |    |        |           |                                        |
|---------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------------------------------------|
| Kupferquotient S                                  | *) | 185,74 | 36)       | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |
| Lochkorrosionsquotient S1                         | *) | 0,06   | 37)       | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |
| pH bei Bewertungstemperatur (pH <sub>tb</sub> )   |    | 7,47   | 6,5 - 9,5 | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pH <sub>c</sub> tb) |    | 7,22   |           | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| Sättigungsindex Calcit (SI)                       |    | 0,36   |           | DIN 38404-10 : 2012-12                 |
| Zinkgerieselquotient S2                           | *) | 4,72   | 35)       | Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03 |

### Mikrobiologische Untersuchungen

|                          |           |   |   |     |                                  |
|--------------------------|-----------|---|---|-----|----------------------------------|
| Coliforme Bakterien      | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09      |
| E. coli                  | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09      |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 | 0   | DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11      |
| Koloniezahl bei 20°C     | KBE/ml    | 0 | 0 | 100 | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
| Koloniezahl bei 36°C     | KBE/ml    | 0 | 0 | 100 | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |

### Sonstige Untersuchungsparameter

|             |      |                 |        |                      |                        |
|-------------|------|-----------------|--------|----------------------|------------------------|
| Bisphenol A | mg/l | <0,000050 (NWG) | 0,0001 | 0,0025 <sup>2)</sup> | DIN EN 12673 : 1999-05 |
|-------------|------|-----------------|--------|----------------------|------------------------|

- 2) Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 3) Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
- 5) Wird bei einer Untersuchung am Wasserwerksausgang nach § 41 Absatz 3 TrinkwV, der Referenzwert von 0,010 mg/l THM eingehalten, gilt der Grenzwert nach Anlage 2 Teil II an der Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach § 10 als eingehalten.
- 8) Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
- 9) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werksausgang größer oder gleich 7,7 ist.
- 12) Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2024
- 32) Nach UBA-Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser sollte der Richtwert von <0,2 mmol/l eingehalten werden. Voraussetzung zur Verwendung schmelztauchverzinkter Eisenwerkstoffe.
- 33) Geforderter Bereich >2 mmol/l gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
- 34) Geforderter Bereich >20 mg/l gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
- 35) Nur relevant, wenn Nitratgehalt >0,3 mmol/l (entspr. ca. 20 mg/l) geforderter Bereich >3/<1 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen", mg/l)
- 36) Geforderter Bereich >1,5 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
- 37) Geforderter Bereich <0,5 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) u)

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

### Untersuchung durch

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe

#### Methoden

visuell

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603 00 DAkkS

#### Methoden

DEV B 1/2 : 1971; DIN EN ISO 10523 : 2012-04; DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN EN 27888 : 1993-11; DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

### Normmodifikation

DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.): Modifikation: auch Eisen(II), Chrom(VI)

**Im Rahmen des Untersuchungsumfanges sind die geltenden Grenzwerte/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten**





## Abfuhrkalender 2026, 2. Halbjahr, für den Gemeindebereich Greiling

RE Restabfall

PA Papierabfall

BI Bioabfall

GM Giftmobil

VP Verpackungstonne

| Juli       | August               | September |
|------------|----------------------|-----------|
| 1 Mi RE    | 1 Sa                 | 1 Di      |
| 2 Do       | 2 So                 | 2 Mi      |
| 3 Fr VP GM | 3 Mo 32              | 3 Do BI   |
| 4 Sa       | 4 Di                 | 4 Fr GM   |
| 5 So       | 5 Mi                 | 5 Sa      |
| 6 Mo 28    | 6 Do BI              | 6 So      |
| 7 Di       | 7 Fr                 | 7 Mo 37   |
| 8 Mi       | 8 Sa                 | 8 Di      |
| 9 Do BI    | 9 So                 | 9 Mi RE   |
| 10 Fr      | 10 Mo 33             | 10 Do     |
| 11 Sa      | 11 Di                | 11 Fr PA  |
| 12 So      | 12 Mi RE             | 12 Sa     |
| 13 Mo 29   | 13 Do                | 13 So     |
| 14 Di      | 14 Fr PA             | 14 Mo 38  |
| 15 Mi RE   | 15 Sa Mariä Himmelfa | 15 Di     |
| 16 Do      | 16 So                | 16 Mi     |
| 17 Fr PA   | 17 Mo 34             | 17 Do BI  |
| 18 Sa      | 18 Di                | 18 Fr     |
| 19 So      | 19 Mi                | 19 Sa     |
| 20 Mo 30   | 20 Do BI             | 20 So     |
| 21 Di      | 21 Fr                | 21 Mo 39  |
| 22 Mi      | 22 Sa                | 22 Di     |
| 23 Do BI   | 23 So                | 23 Mi RE  |
| 24 Fr      | 24 Mo 35             | 24 Do     |
| 25 Sa      | 25 Di                | 25 Fr VP  |
| 26 So      | 26 Mi RE             | 26 Sa     |
| 27 Mo 31   | 27 Do                | 27 So     |
| 28 Di      | 28 Fr VP             | 28 Mo 40  |
| 29 Mi RE   | 29 Sa                | 29 Di     |
| 30 Do      | 30 So                | 30 Mi     |
| 31 Fr VP   | 31 Mo 36             |           |



| Okttober                 | November           | Dezember               |
|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 Do BI                  | 1 So Allerheiligen | 1 Di                   |
| 2 Fr GM                  | 2 Mo 45            | 2 Mi RE                |
| 3 Sa Tag der dt. Einheit | 3 Di               | 3 Do                   |
| 4 So                     | 4 Mi RE            | 4 Fr PA GM             |
| 5 Mo 41                  | 5 Do               | 5 Sa                   |
| 6 Di                     | 6 Fr PA GM         | 6 So                   |
| 7 Mi RE                  | 7 Sa               | 7 Mo 50                |
| 8 Do                     | 8 So               | 8 Di                   |
| 9 Fr PA                  | 9 Mo 46            | 9 Mi                   |
| 10 Sa                    | 10 Di              | 10 Do BI               |
| 11 So                    | 11 Mi              | 11 Fr                  |
| 12 Mo 42                 | 12 Do BI           | 12 Sa                  |
| 13 Di                    | 13 Fr              | 13 So                  |
| 14 Mi                    | 14 Sa              | 14 Mo 51               |
| 15 Do BI                 | 15 So              | 15 Di                  |
| 16 Fr                    | 16 Mo 47           | 16 Mi RE               |
| 17 Sa                    | 17 Di              | 17 Do                  |
| 18 So                    | 18 Mi RE           | 18 Fr VP               |
| 19 Mo 43                 | 19 Do              | 19 Sa                  |
| 20 Di                    | 20 Fr VP           | 20 So                  |
| 21 Mi RE                 | 21 Sa              | 21 Mo 52               |
| 22 Do                    | 22 So              | 22 Di                  |
| 23 Fr VP                 | 23 Mo 48           | 23 Mi BI               |
| 24 Sa                    | 24 Di              | 24 Do                  |
| 25 So                    | 25 Mi              | 25 Fr 1. Weihnachtstag |
| 26 Mo 44                 | 26 Do BI           | 26 Sa 2. Weihnachtstag |
| 27 Di                    | 27 Fr              | 27 So                  |
| 28 Mi                    | 28 Sa              | 28 Mo 53               |
| 29 Do BI                 | 29 So              | 29 Di                  |
| 30 Fr                    | 30 Mo 49           | 30 Mi RE               |
| 31 Sa                    |                    | 31 Do                  |